



Naš znak: 2002/9464  
Datum : 24.3.2010

**OBČINA LOVRENC NA POHORJU**  
**SPODNJI TRG 8**  
**2344 LOVRENC NA POHORJU**

Po pogodbi 2002/05-40 10 smo dne 17.3.2010 opravili kontrolo pitne vode na fizikalno kemijski preskus, na odvzemnem mestu LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA.

lab.št	temperatura
mikrob.	
6336	7,6 °C

Glede na rezultat opravljenega fizikalno kemijskega preskusa je vzorec pitne vode v času odvzema skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (<sup>1</sup>).

**Zdravstvena ocena:**


Preiskani vzorec ocenjujemo kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Odgovorni inženir:

*Edvard Stanec*  
Stanec Edvard san.inž.

Koordinator:

*Nataša Dolinšek*  
Dolinšek Nataša dipl.san.inž.

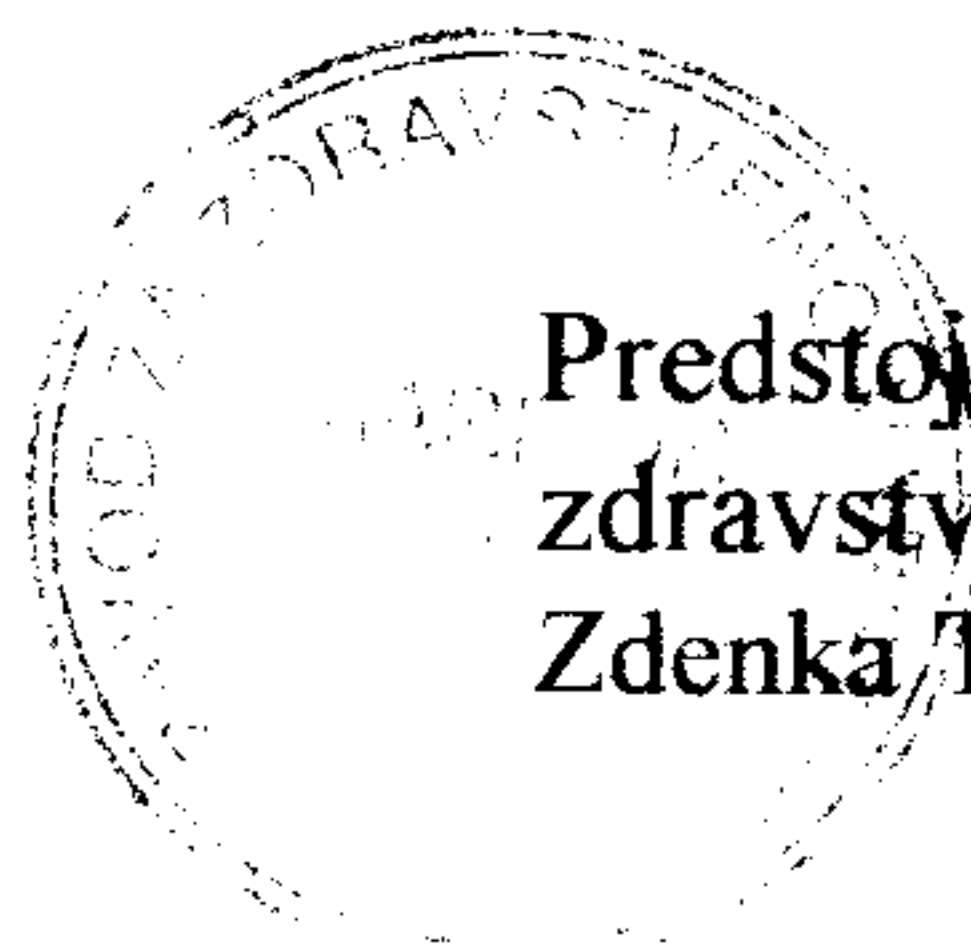

*Zdenka Trojner-Breg*  
Predstojnica Centra za higieno in  
zdravstveno ekologijo  
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med.,spec.hig.

Priloge:

Poročilo o preskusih: 10/02877

<sup>1</sup> (Ur. l. RS št.: 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO**

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181

Davčna številka: 30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630


**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-035

 Rezultati označeni z # se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost
**REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.:2 / 2010 / 2624****SPLOŠNI PODATKI**

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA

**PODATKI O VZORCU**

Vzorec: PITNE VODE

Vzorec odvezel(a): Edvard Stanec  
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Oddelek za komunalno higieno in toksikologijo

Datum odvzema: 17.03.2010

Datum sprejema: 17.03.2010

Datum izvida: 22.03.2010

Laboratorijska št.: **6336**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	18.03.2010 22.03.2010
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	18.03.2010 22.03.2010
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	18.03.2010 19.03.2010
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10	18.03.2010 20.03.2010
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	pod 10	18.03.2010 22.03.2010

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu


Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.

Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

 Katja Zelenka  
dr.vet.med.
 

Vodja oddelka:

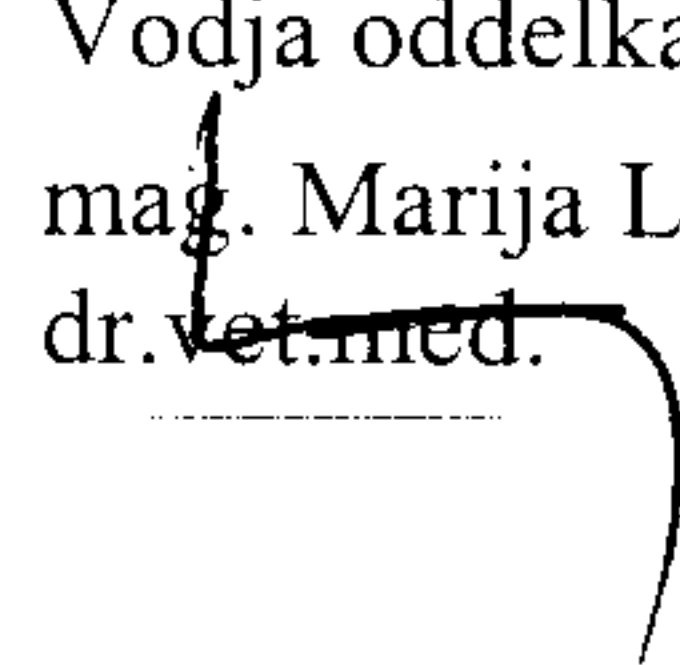 mag. Marija Lušicky  
dr.vet.med.
 

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: [ivo@zzv-mb.si](mailto:ivo@zzv-mb.si)

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014Rezultati, označeni z #, se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost.

## POROČILO O PRESKUSIH

Evidenčna oznaka: 132-09/1452-10/02877

Kraj, datum: Maribor, 22.03.2010

**Naloga**

Ime: Preiskave pitne vode

Vodja: Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

**Vzorec**

Številka: 10/02877

Čas vzorčenja:

Oznaka: PITNA VODA - LV LOVRENC NA  
POHORJU-ŠOLA

17.03.2010 12:40

Naročnikova oznaka: 2-2010-002624110708

Čas sprejema:

Odvzel: Chze (Stanec)

17.03.2010 14:11

Oddelek za analizo kemijo

Vodja:

Marjana Babič, univ. dipl. inž. kem. inž.

Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

**Rezultati**

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek	Konec
	Opomba						
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>							
Vonj	BREZ	(a)			# Interna metoda - vonj	18.03.2010	18.03.2010
pH	7,4	6,5 - 9,5			ISO 10523	18.03.2010	18.03.2010
Električna prevodnost (20°C)	75,0	2500	uS/cm		EN 27888	18.03.2010	18.03.2010
Barva	<0,10	(a)	m-1		ISO 7887	18.03.2010	18.03.2010
Motnost	0,10	(a)	NTU		ISO 7027	18.03.2010	18.03.2010
Oksidativnost	<0,5	5	mg/l	O <sub>2</sub>	EN ISO 8467	18.03.2010	18.03.2010
Amonij	<0,013	0,5	mg/l	NH <sub>4</sub>	ISO 11732	18.03.2010	18.03.2010